


Steuerspannung extern

GND ③

Control voltage 0-10 VDC ④

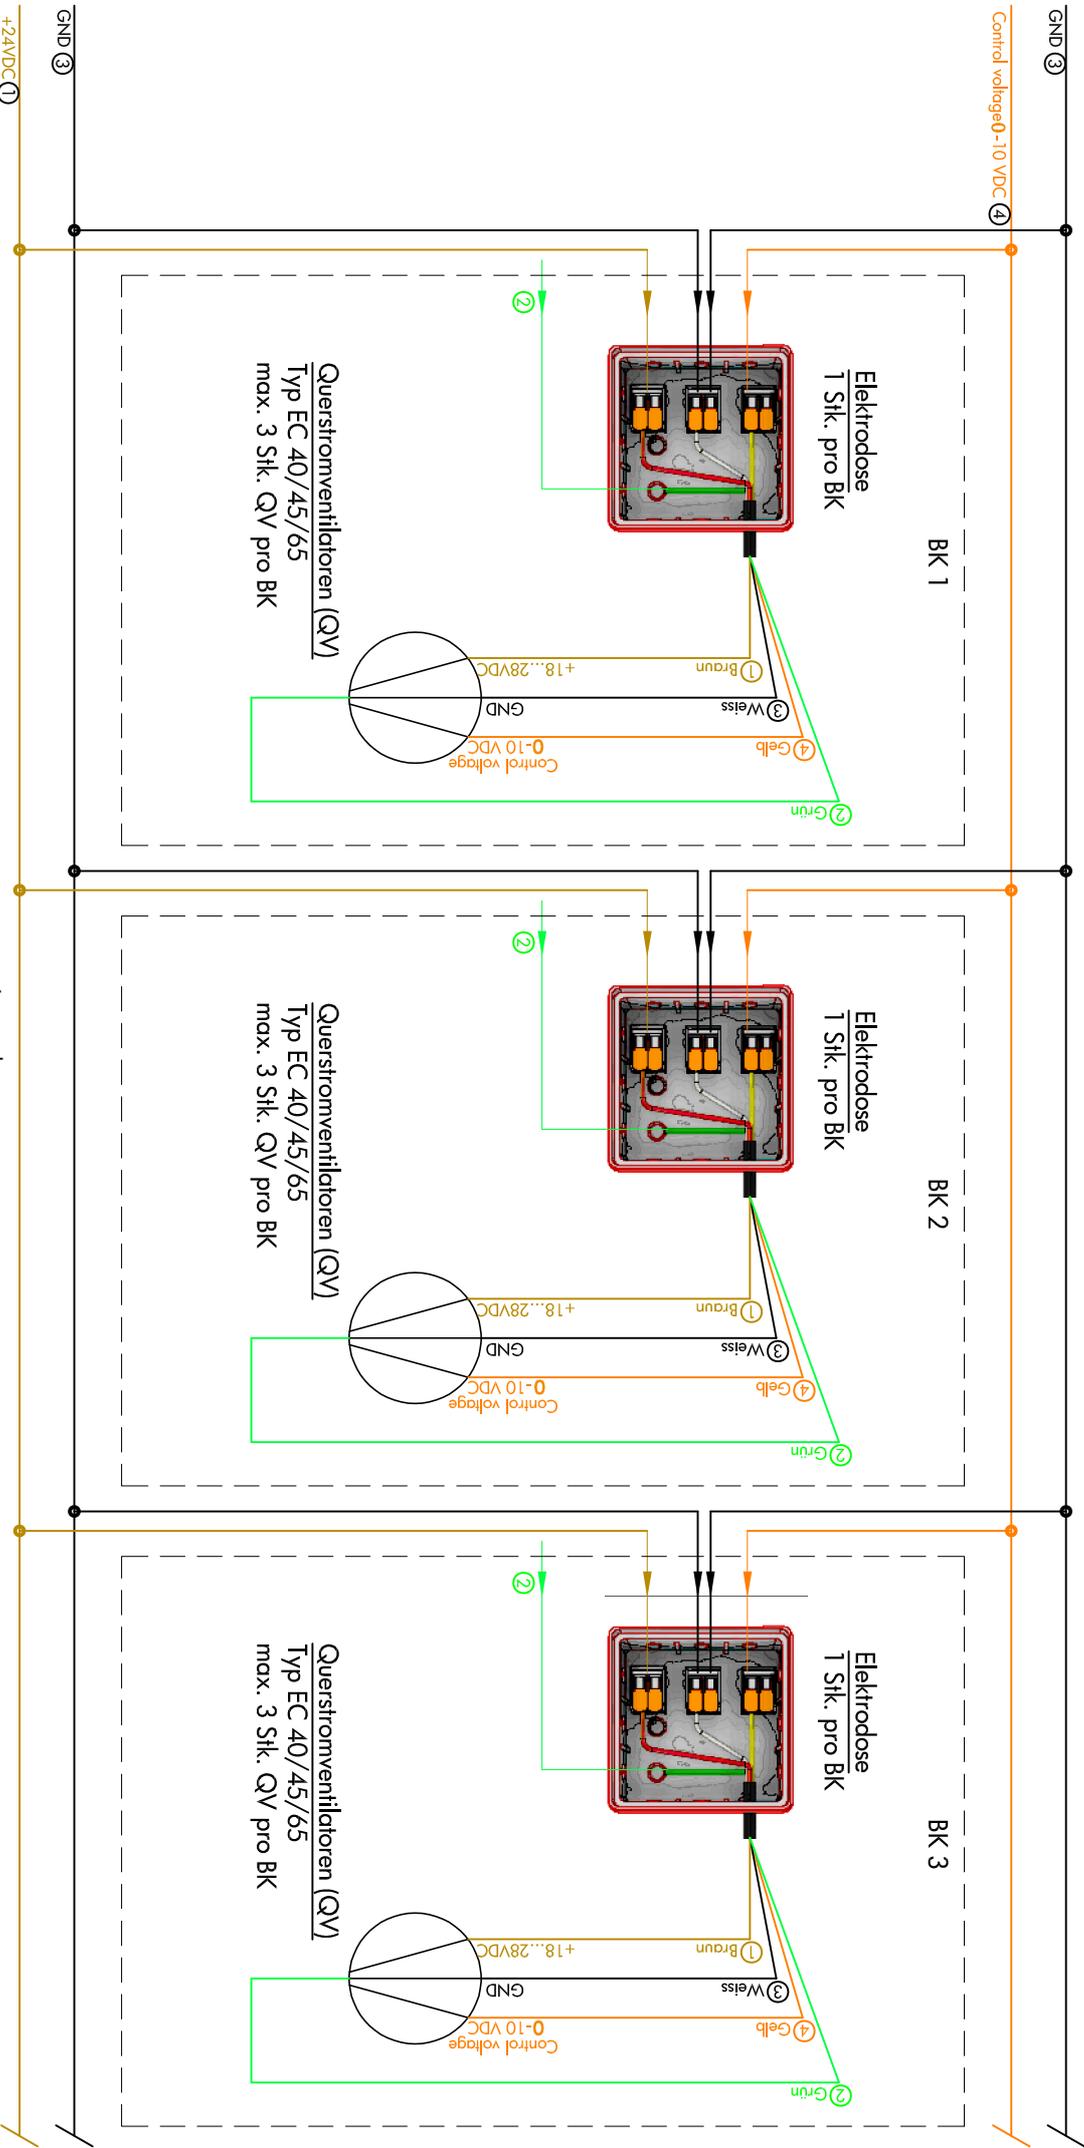

Versorgungsspannung

+24VDC ①

GND ③



ALICO ALLENSPACH

Alico Allenspach AG Tel. 061 815 90 30
www.alico-eg.ch Fax 061 811 62 71

Regulierung über MSR Versorgungsspannung 24 VDC; Steuersignal 0-10 V

Querstromventilatoren (QV)
Typ EC 40/45/65
max. 3 Stk. QV pro BK

Querstromventilatoren (QV)
Typ EC 40/45/65
max. 3 Stk. QV pro BK

Querstromventilatoren (QV)
Typ EC 40/45/65
max. 3 Stk. QV pro BK

Legende:

1	Braun	+18...28VDC
2	Grün *	Optional angeschlossen
3	Weiss	GND
4	Gelb	Control voltage 0-10 VDC

* Halbleiter (2 Impulse pro Umdrehung); Schnittstelle zu EBM-Fogel-Elektroniksysteme (Lieferantenkennung)
BK: Bodenkonvektor

Datum

11.2022



Projekt-Nr.

Plan-Nr.
EL_EC-03